

Spezielle Bestimmungen des EWR
Anhang zur TAB 2018 (WVCH2018)
Technische Änderungen jederzeit vorbehalten


Stand: 01.01.2019

Anhang 2 (Blatt 1/3)

Schema für den Anschluss von zu sperrenden Endverbraucher

Sperrung direkt

Die Sperrung erfolgt über einen Schütz (Öffner) im Hauptstromkreis.

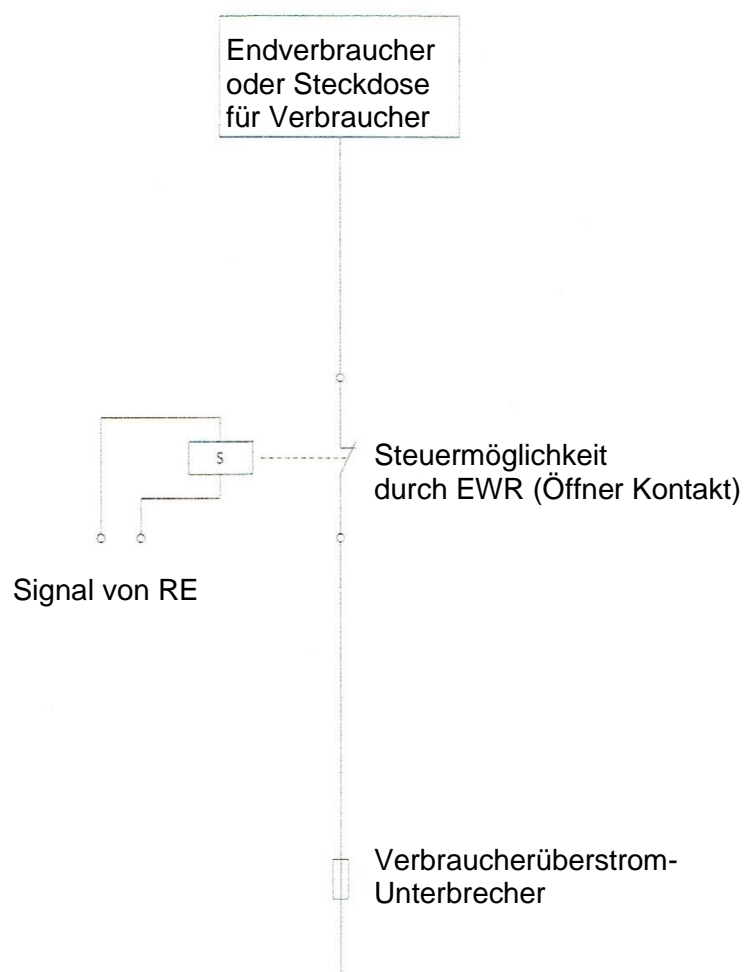

Zu sperrende Endverbraucher mit Öffner-Kontakten sind z.B.:

- Waschmaschinen
- Tumbler

Spezielle Bestimmungen des EWR
Anhang zur TAB 2018 (WVCH2018)
Technische Änderungen jederzeit vorbehalten


Stand: 01.01.2019

Anhang 2 (Blatt 2/3)

Schema für den Anschluss von zu sperrenden Endverbraucher

Sperrung direkt

Die Sperrung erfolgt über einen Schütz (Schliesser) im Hauptstromkreis.

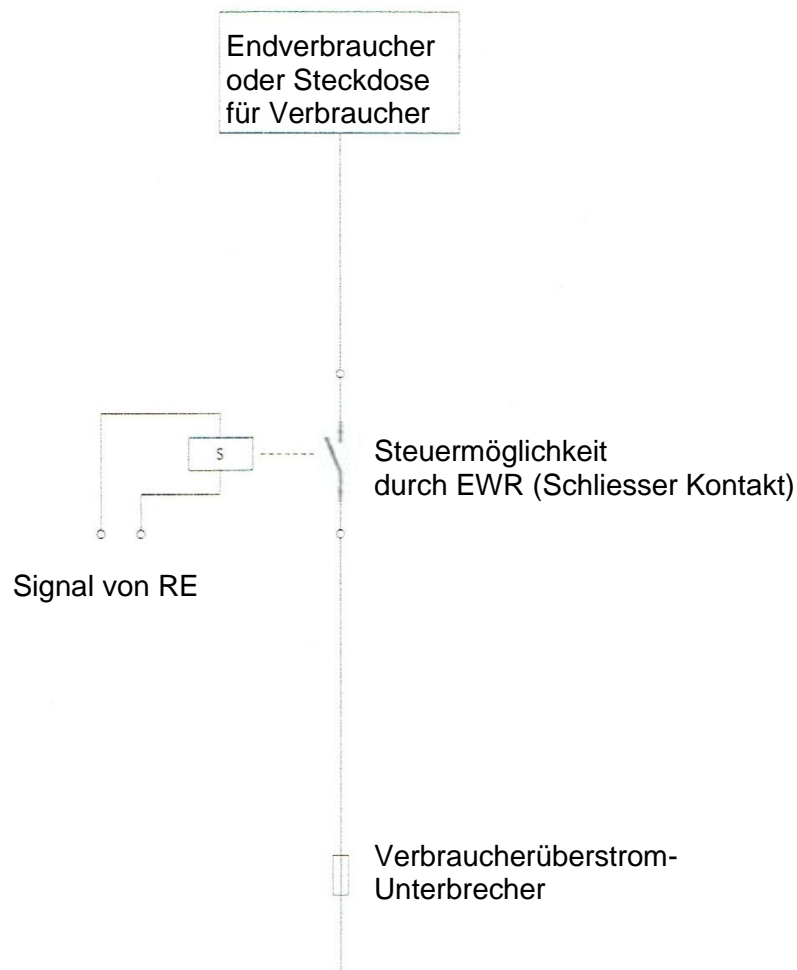

Zu sperrende Endverbraucher mit Schliesser-Kontakten sind z.B.:

- Boiler, Warmwasser Zusatzheizungen
- Wärmepumpen Notheizungen
- Sauna
- Elektrospeicherheizung, Direktheizer


Spezielle Bestimmungen des EWR
Anhang zur TAB 2018 (WVCH2018)
Technische Änderungen jederzeit vorbehalten

Stand: 01.01.2019

Anhang 2 (Blatt 3/3)

Schema für den Anschluss von zu sperrenden Endverbraucher

Die Sperrung erfolgt über einen Eingang bei dem Endverbraucher.

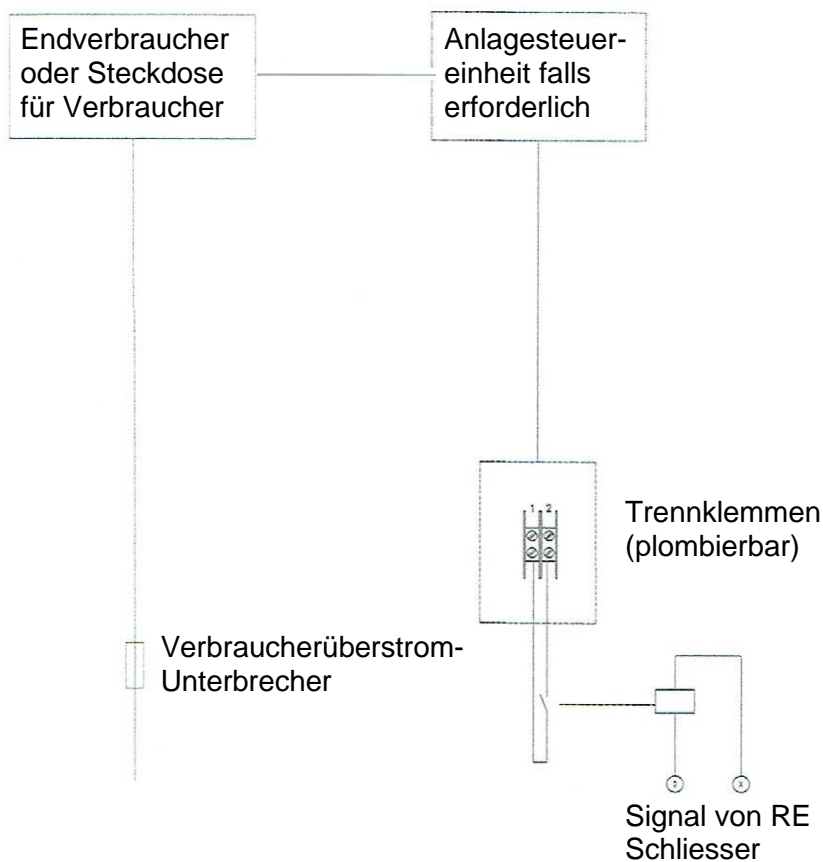

Zu sperrende Endverbraucher mit Hilfs-Kontakten sind z.B.:

- Wärmepumpen
- Zusatzheizungen von Wärmepumpen