

Spezielle Bestimmungen des EWR
Anhang zur TAB 2018 (WVCH2018)
Technische Änderungen jederzeit vorbehalten


Stand: 01.01.2019

Anhang 4

**Schema für den Anschluss von Energieerzeugungsanlagen (EEA)
von 10 bis 30 kVA**

Sperrung über Binäreingang

Die Sperrung erfolgt über mehrere Binäreingänge bei der EEA.

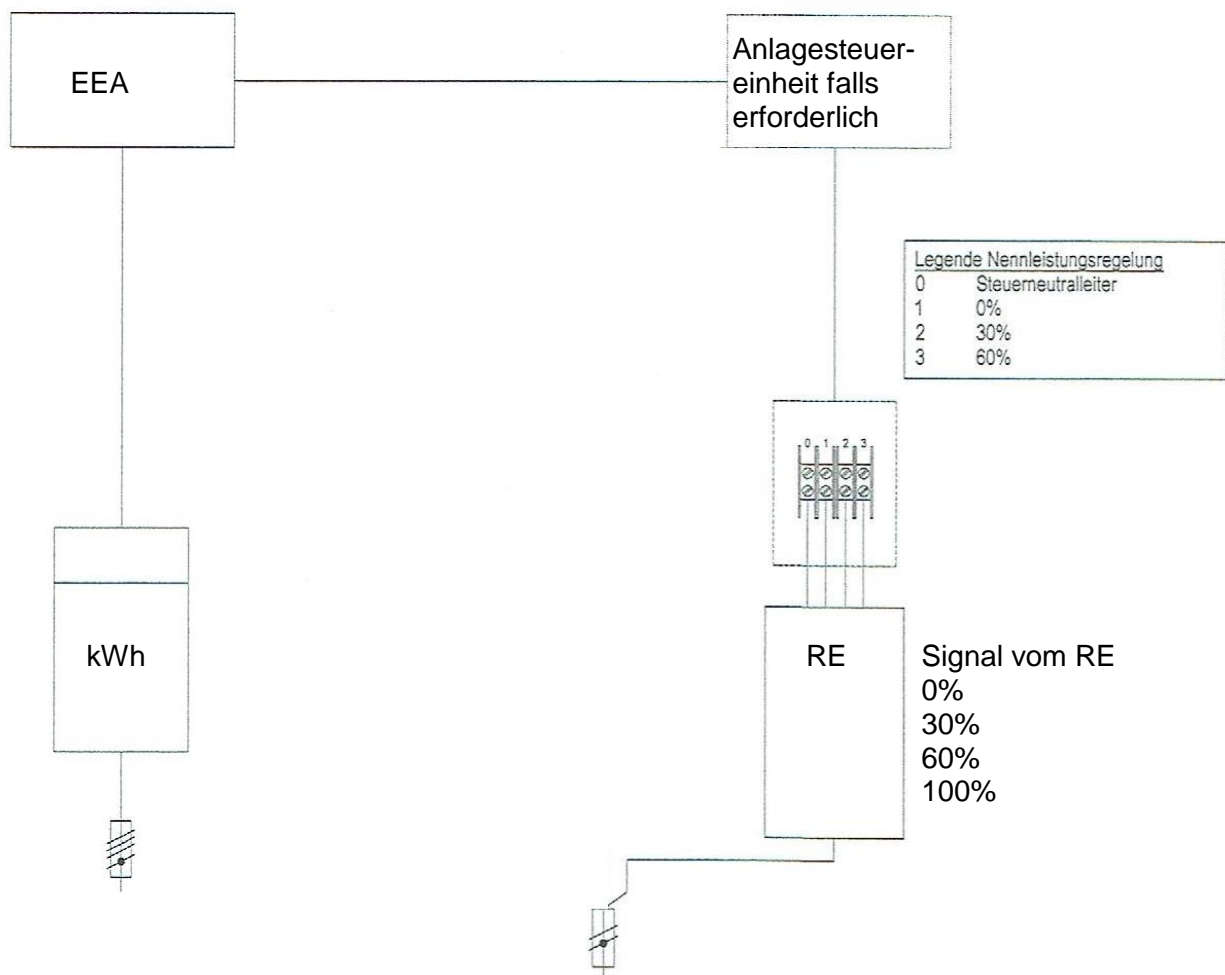

Die potentialfreien Kontakte (Binäreingänge) muss für die Wirkleistungsbegrenzung vorhanden und gemäss Schema verdrahtet sein.

- Binäreingang: 0% der Nennleistung
- Binäreingang: 30% der Nennleistung
- Binäreingang: 60% der Nennleistung
- Sind alle Binäreingänge offen, entspricht dies 100% der Nennleistung